



アスバラガス1

播種26.8.19 25Lプランタへの定植・散布26.9.30

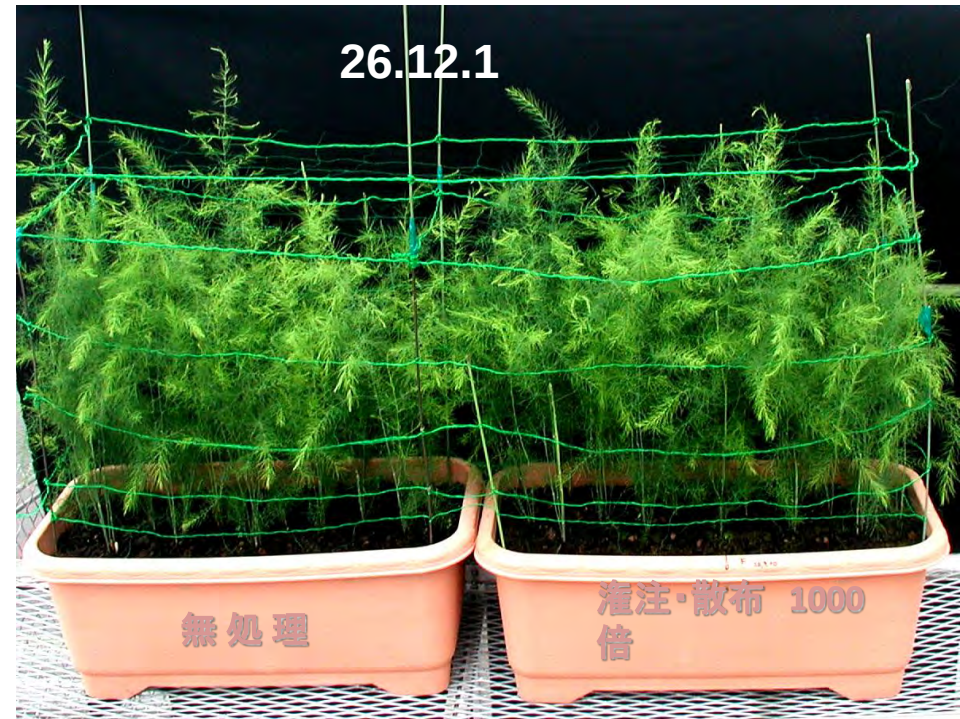

1000倍稀釈(1ppm)灌注・散布で
生育優れる！
(室温max36～40℃)

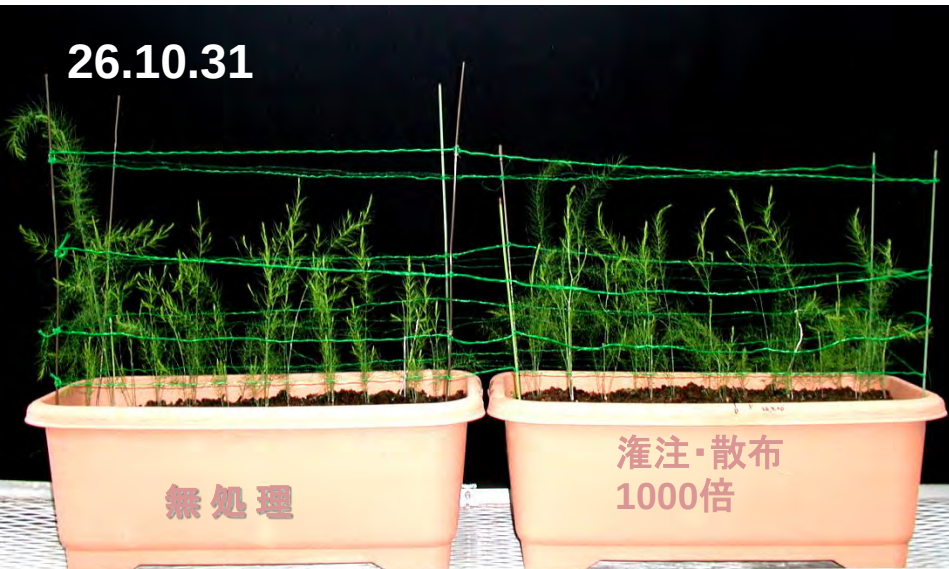




アスパラガス2

播種26.8.19 鉢上げ・散布26.10.9

草丈は高濃度ほど高く、障害発生なし！

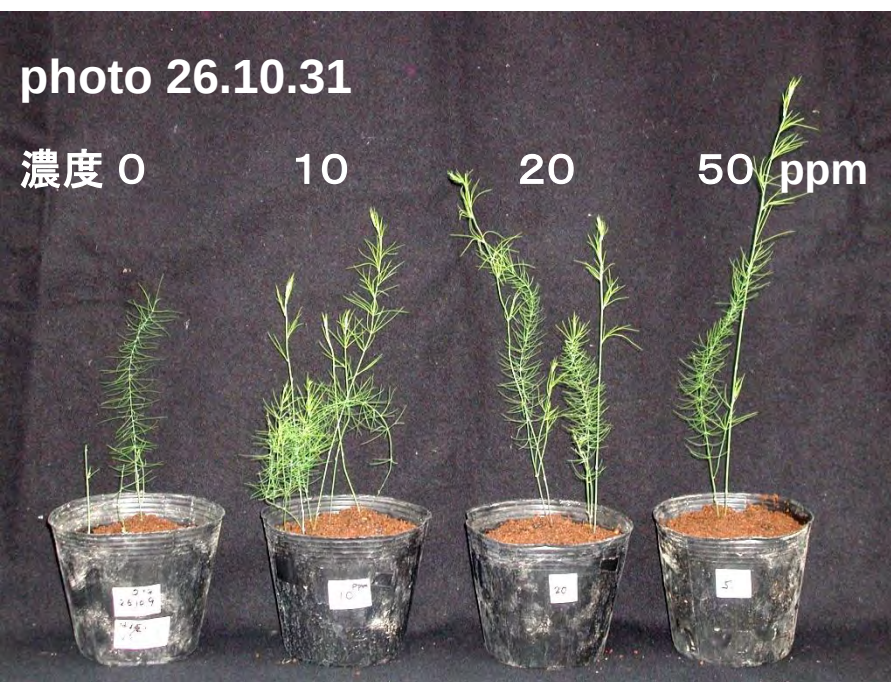

濃度 0	10	20	50 ppm
(無処理)	100倍	50倍	20倍希釈)

1) 高温による異常芽発生軽減 アスパラガス

第1回 調査結果

処理26.6.17 富士市、調査26.7.22

高温条件での異常芽発生減

試験区	芽数	異常芽数	同左率%	正常芽数
無処理	203	49	24.1	154
処理	189	15	7.9	174



26.7.22 photp

夏季の収穫減、異常芽発生抑制

異常芽発生状況



笋芽



茎細・斜芽



首曲がり



先端首割れ



第2回 調査結果
処理26.6.17 富士市、調査26.8.25

高温条件での異常芽多発生

試験区	芽数	異常芽数	同左率%	正常芽数
無処理	220	61	27.7	154
処理	214	42	19.6	172



無処理区


26.8.25 photp



異常芽



異常芽

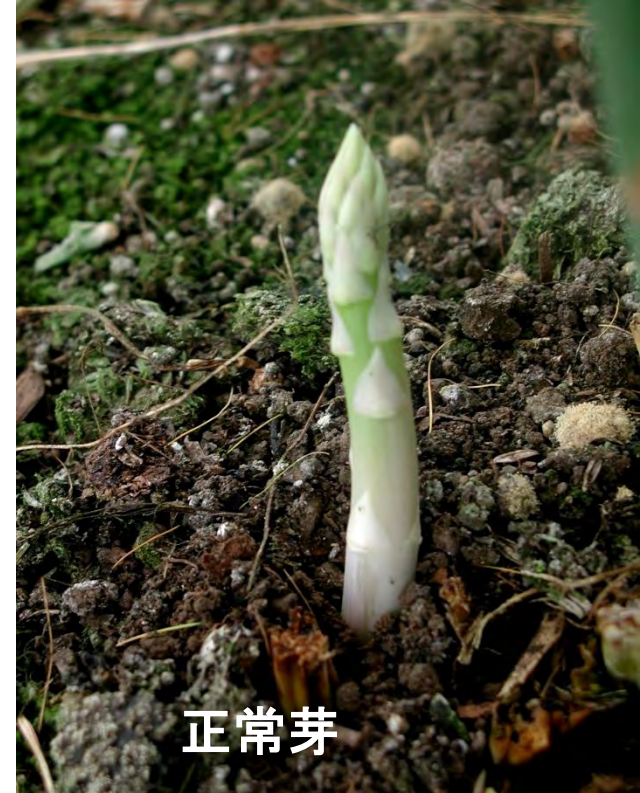

正常芽

高温条件で処理
異常芽発生減



異常芽